BIBLIOTECAS UdeC

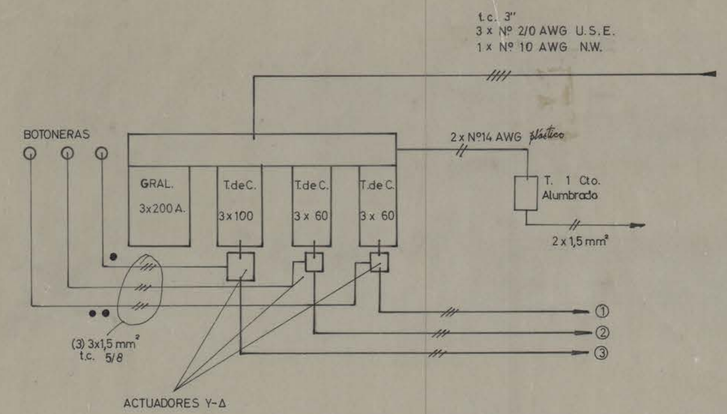

ESPECIFICACIONES:
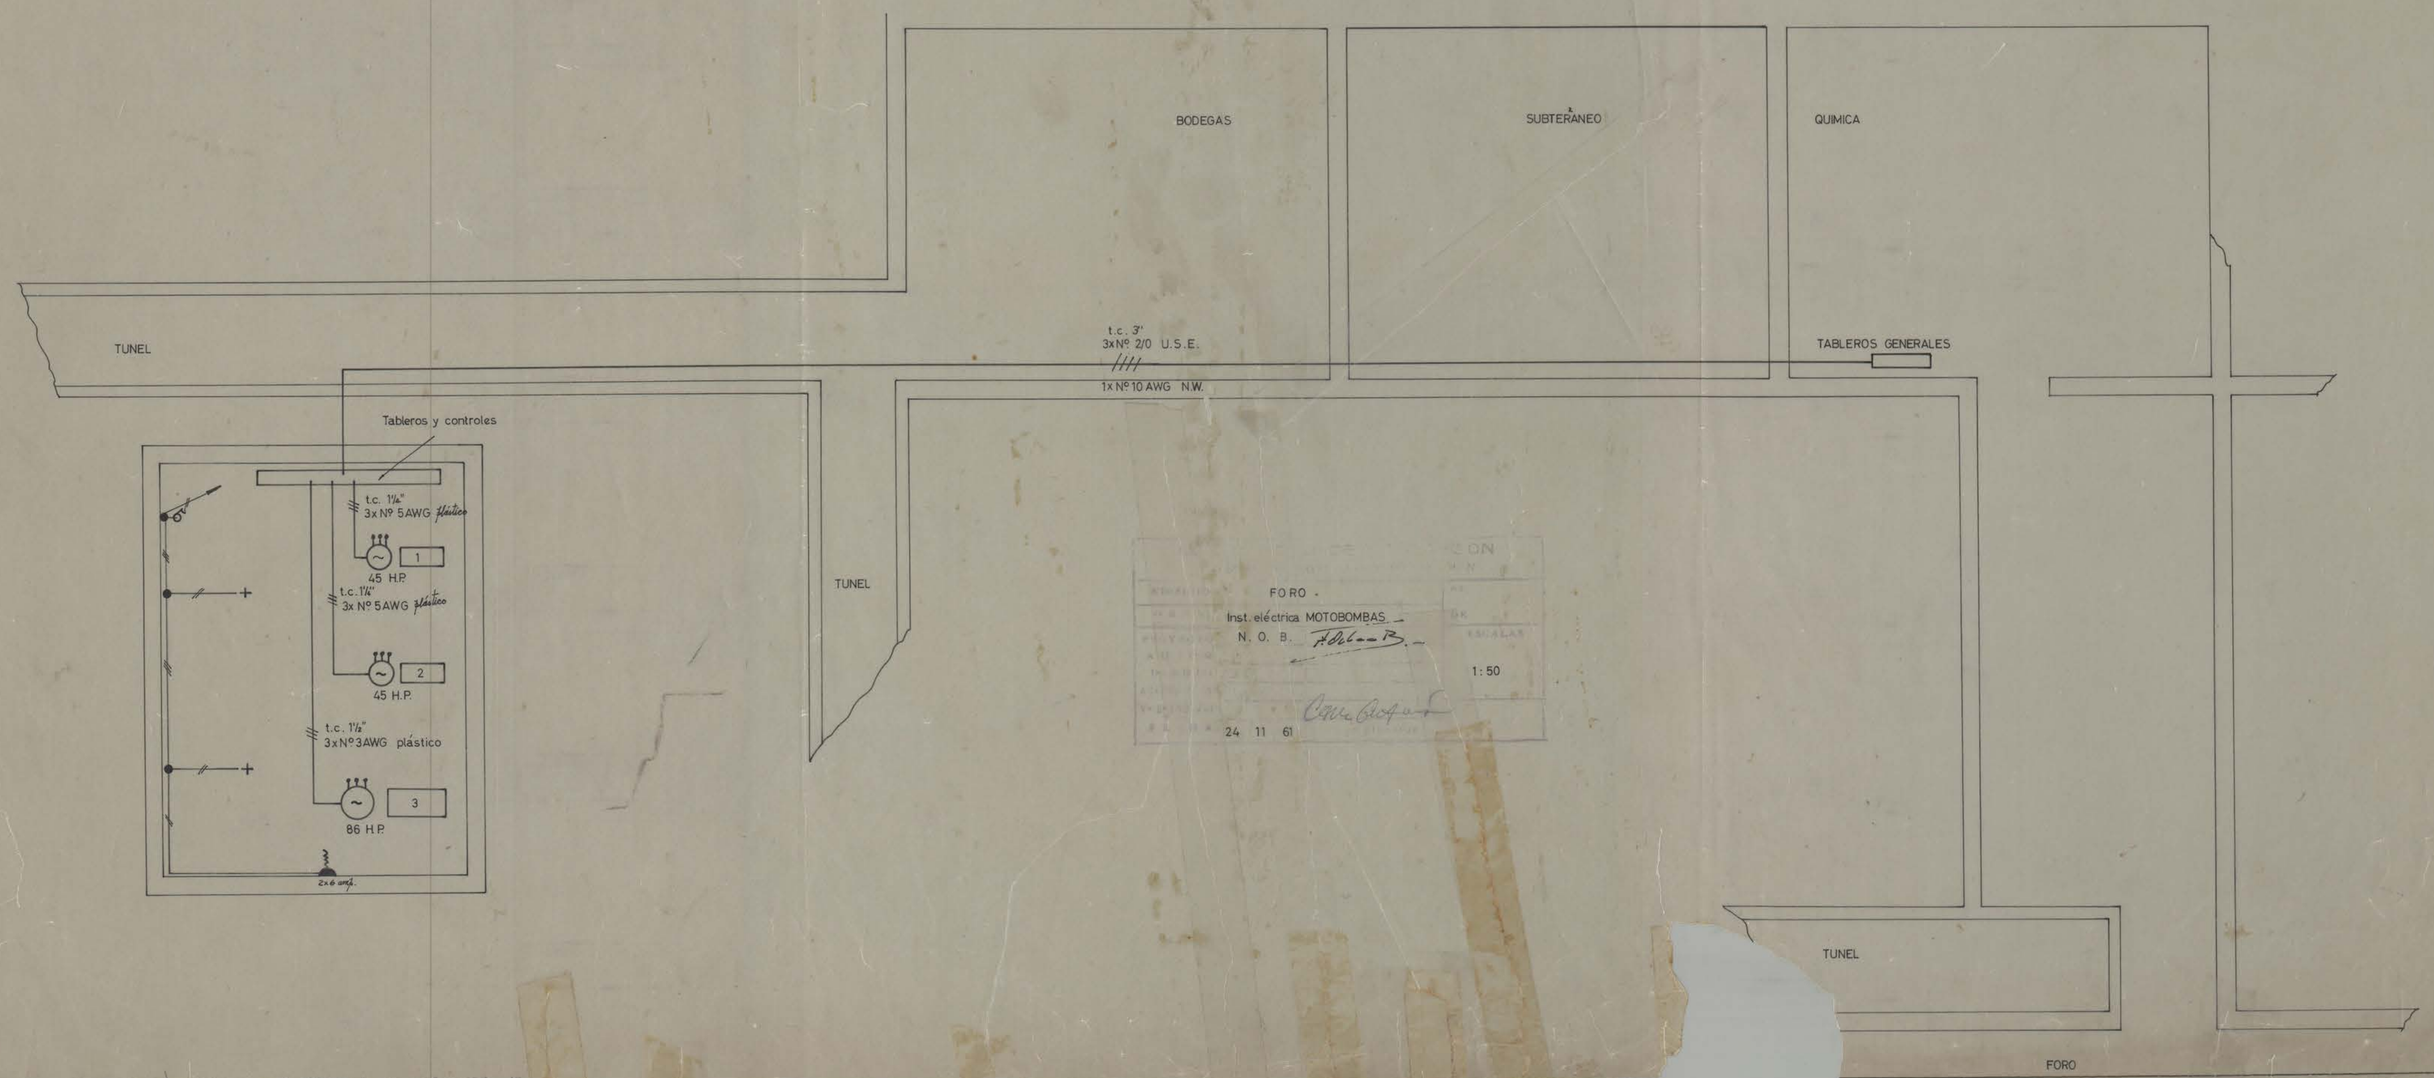
Toda la instalación se hará en tubo de cobre a la vista.
Los tipos de cables y sus secciones serán los indicados en el plano.
Se exige que todos los tableros sean del tipo capsulado.
La Universidad proporcionará los controles.